

东华工程科技股份 有限公司 EAST CHINA ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD.	工程PROJ.	200904	仪表技术规格书 INSTRUMENT SPECIFICATION 气化炉专用热电偶 (1) THERMOCOUPLE			设计DESIGN	
	装置JOB.	1100				校核CHKD.	
	工序SUBJ.	1113				审核APPD.	
	设计阶段	施工图					

图号 NO.	200904-1113-050A-3	第 25 张 共 229 张 SHEET NO. 25 OF 229	入库时间 DATE	年 月 日	版次 ISSUE	0	修改 REV.	0
--------	--------------------	---------------------------------------	-----------	-------	----------	---	---------	---

环境条件 AMB. CON.	环境温度ambient temperature: -16.1℃~40.1℃ 相对湿度relative humidity: 68.4% 其它other:							
----------------	---	--	--	--	--	--	--	--

分度号 MARK GRADUATION	<input type="checkbox"/> 铂铑10-铂 S <input type="checkbox"/> 铂铑13-铂 R <input checked="" type="checkbox"/> 铂铑30-铂铑6 B <input type="checkbox"/> 镍铬-镍硅 K <input type="checkbox"/> 镍铬-铜镍 E <input type="checkbox"/> 铁-铜镍 J							
---------------------	---	--	--	--	--	--	--	--



一般要求 GEN. REQ.	接线盒材质case material	<input checked="" type="checkbox"/> 铝合金 AL	<input type="checkbox"/> 不锈钢 SS	<input type="checkbox"/>
	精度accuracy	<input checked="" type="checkbox"/> I级 class I	<input type="checkbox"/> II级 clasII	<input type="checkbox"/> III级 clasIII
	防护等级enclosure proof	<input type="checkbox"/> IP54	<input checked="" type="checkbox"/> IP65	<input type="checkbox"/>
	芯数core count	<input checked="" type="checkbox"/> 单支single	<input type="checkbox"/> 双支double	<input checked="" type="checkbox"/> 三支
	其它other	<input type="checkbox"/> 接壳ground	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

过程连接 PRO. CONN.	<input type="checkbox"/> 无固定装置wafer	<input type="checkbox"/> 活动法兰movability flange	<input type="checkbox"/> 活动法兰直角形mov. flange/angle
	<input type="checkbox"/> 固定螺纹screw thread	<input checked="" type="checkbox"/> 固定法兰flange	

电气连接 ELEC. CON.	<input checked="" type="checkbox"/> M27×2	<input type="checkbox"/> 1/2" NPT	<input type="checkbox"/> G1/2"	<input type="checkbox"/>
-----------------	---	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------

防爆标志 EXP. PROOF	<input type="checkbox"/> 本安型intrinsic safe Exib II CT4	<input checked="" type="checkbox"/> 隔爆型flame proof Exd II CT4	<input type="checkbox"/>
-----------------	---	--	--------------------------

材料代号 MATERIAL	<input type="checkbox"/> 碳钢 C.S.	<input type="checkbox"/> 不锈钢 316	<input type="checkbox"/> 喷涂四氟乙烯 PTFE coated
	<input type="checkbox"/> 不锈钢 304	<input type="checkbox"/> 不锈钢 316L	<input type="checkbox"/> 碳化钨carbide tungsten
	<input type="checkbox"/> 耐热钢 GH3030	<input type="checkbox"/> 哈氏合金 Hast. C-276	<input checked="" type="checkbox"/> 金属陶瓷
	<input type="checkbox"/> 耐热钢 GH3039	<input type="checkbox"/> 钽 Tantalum	<input checked="" type="checkbox"/> 刚玉

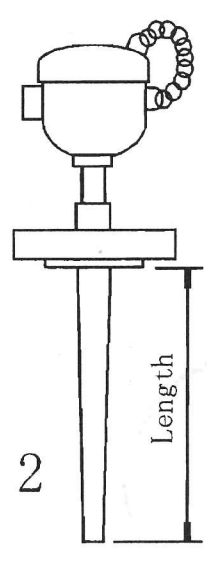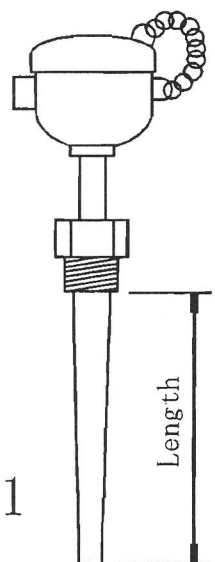

李国栋
2018 3.20

东华工程科技股份 有限公司 EAST CHINA ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD.		工程PROJ.	200904	仪表技术规格书 INSTRUMENT SPECIFICATION 气化炉专用热电偶 (2) THERMOCOUPLE			设计DESIGN		
		装置JOB.	1100				校核CHKD.		
		工序SUBJ.	1113				审核APPD.		
		设计阶段	施工图						
图号 NO.	200904-1113-050A-3	第 26 张 SHEET NO.	共 229 张 26 OF 229	入库时间 DATE	年 月 日	版次 ISSUE	0	修改 REV.	0
功能 FUNCTION		型式 TYPE		A	B	C	D		
		型号 model		WRRT-44J					
分度号 mark graduation		B							
芯数 core count		单点							
插入深度 length		【mm】		920 1030 - 1230 mm.					
防护等级 enclosure proof		IP65							
防爆标志 explosion proof		Exd II CT4							
保护管 PROTECTION TUBE	直径 diameter	【mm】		φ40/φ16 (双套管结构)					
	材质 material	金属陶瓷/刚玉							
过程连接 PROCESS CONNECTION	螺纹 thread								
	法兰 flange	HG/T 20615-2009 100-900 RJ							
合计台数 total quantity		12							
备注 REMARKS:									
功能 FUNCTION		型式 TYPE		E	F	G	H		
		型号 model							
分度号 mark graduation									
芯数 core count									
插入深度 length		【mm】							
防护等级 enclosure proof									
防爆标志 explosion proof									
保护管 PROTECTION TUBE	直径 diameter	【mm】							
	材质 material								
过程连接 PROCESS CONNECTION	螺纹 thread								
	法兰 flange								
合计台数 total quantity									
备注 REMARKS: <div style="text-align: right;"> 姜后东明 2018.3.26 </div>									